


Схема подключения КФ и КИ

(условно показан СПЭК-7-2, для СПЭК-7-6 - аналогично)

Колонка излучателей

Колонка фотоприемников

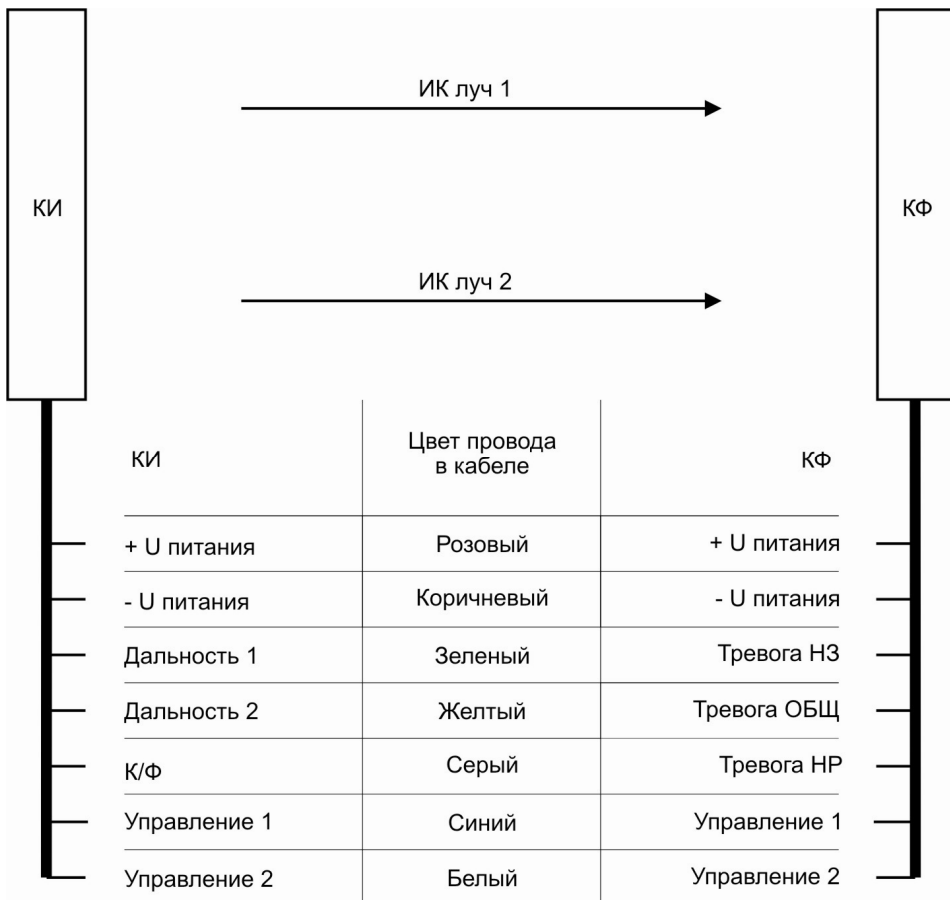

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обозначение выводов ТРЕВОГА:

НЗ - нормально замкнут относительно ТРЕВОГА ОБЩ (не более 20 Ом)

НР - нормально разомкнут относительно ТРЕВОГА ОБЩ (не менее 2 МОм)