


Схема подключения КФ и КИ

Колонка излучателей

Колонка фотоприёмников

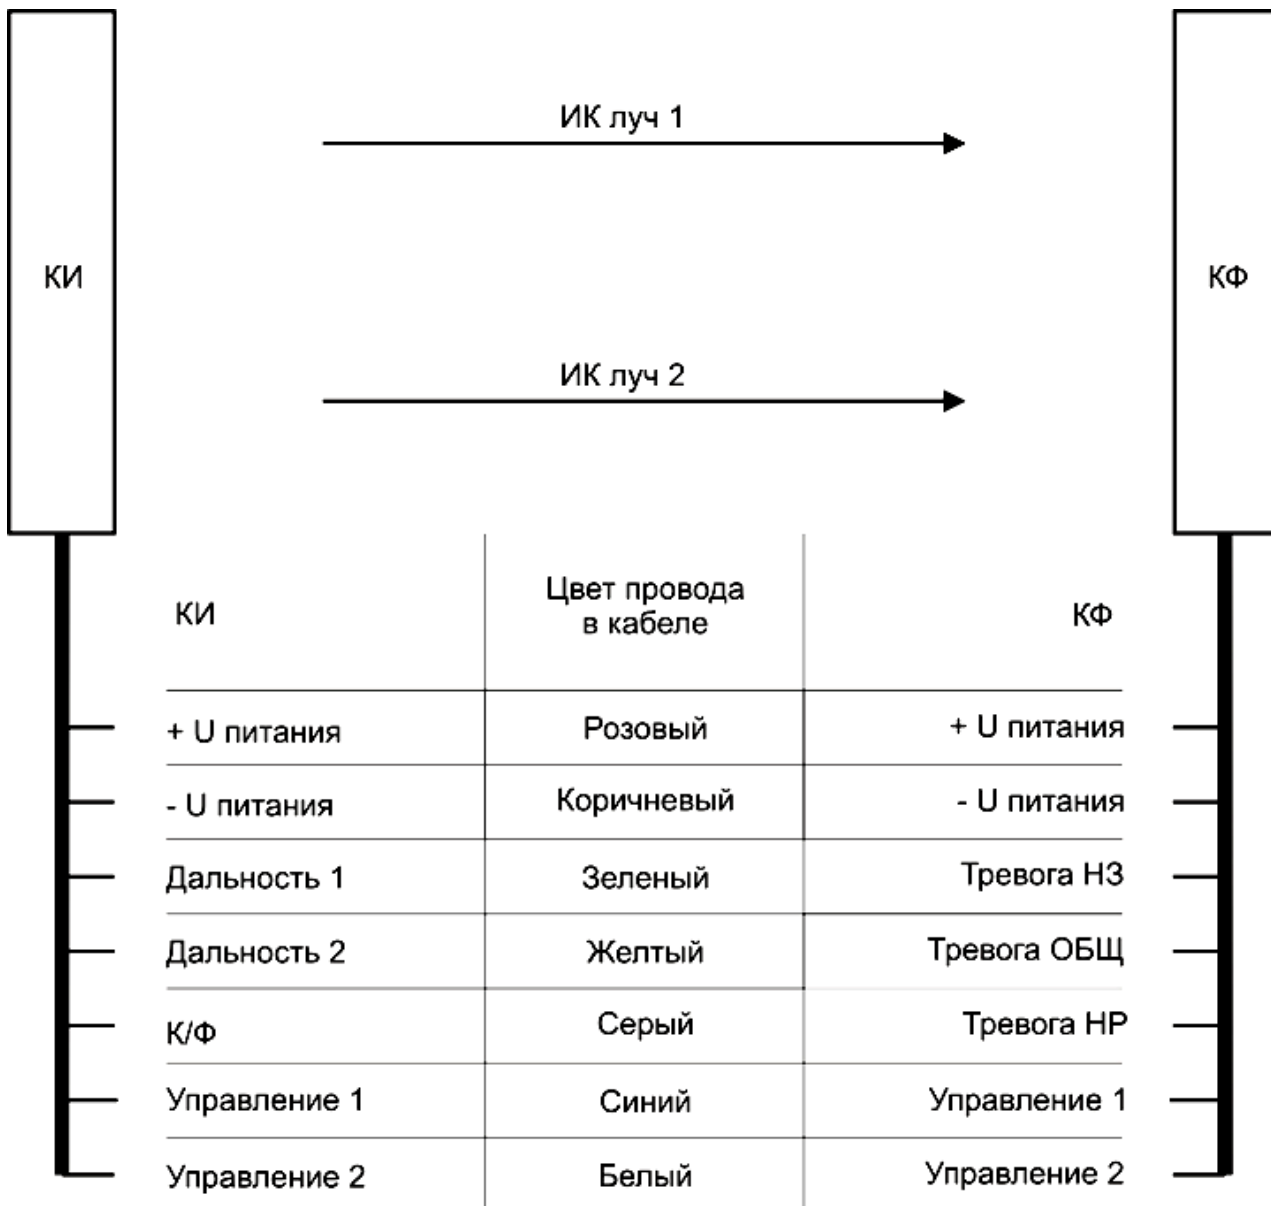

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 На схеме показано исполнение «СПЭК-7-2х350», для других исполнений назначение проводов и их цветовая маркировка – аналогично.
- 2 Обозначение выводов «Тревога»:
 - НЗ – нормально замкнут относительно «Тревога Общ» (не более 30 Ом)
 - НР – нормально разомкнут относительно «Тревога Общ» (не менее 200 кОм)